


# Grundwasser-Schutzzonen

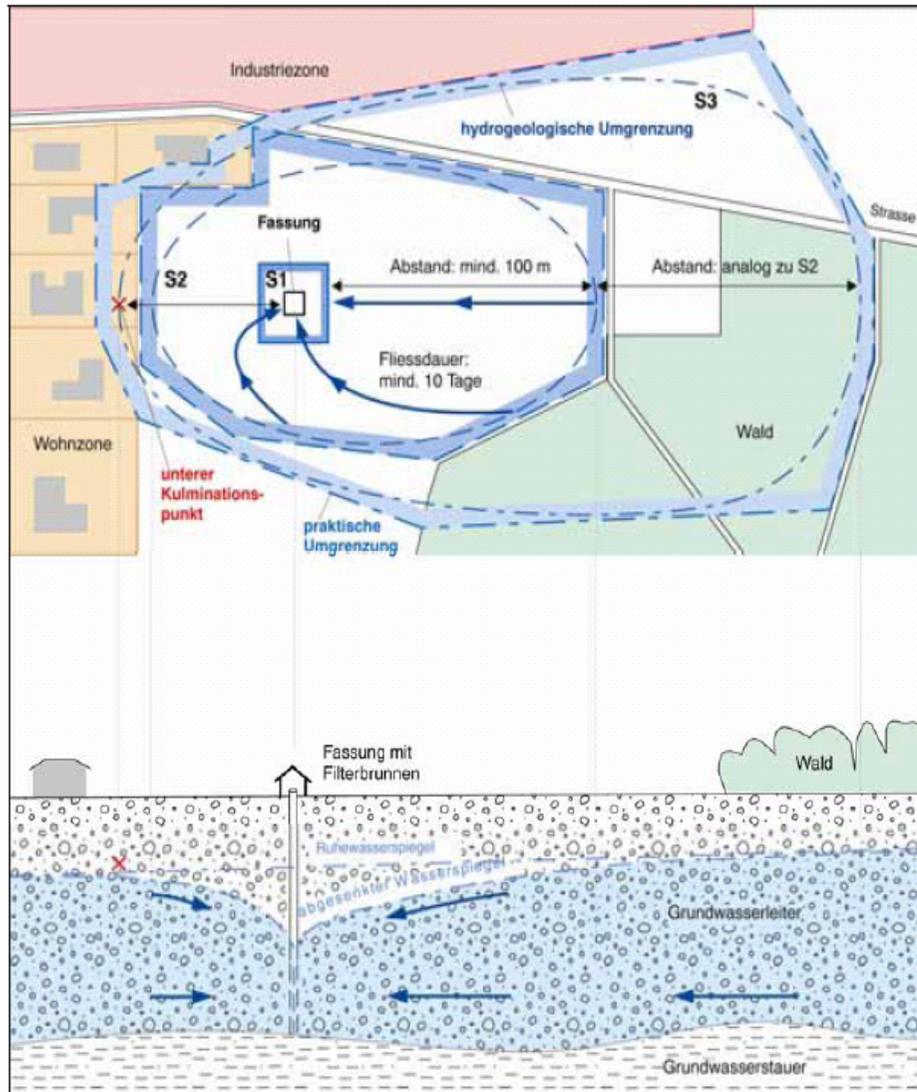

## Zone S1 Fassungsbereich

### Grösse:

Unmittelbare Fassungs-Umgebung  
5 - 20m/ aufgelockerter Bereich

### Zweck:

Vorbeugung gegen direkte und unfallbedingte Verunreinigung des GW.

## Zone S2 Engere SZ

### Grösse:

10 Tage Fließzeit / 100 m

### Zweck:

- Keime und Viren fernhalten Abwasser + Gülle
- Rückhalt von schwer abbaubaren Stoffen
- Keine Beeinträchtigung durch Grabungen, Bauten und Anlagen

## Zone S3 Weiter SZ

### Grösse:

+ Abstand S1- S2, min. 200 m

### Zweck:

- Pufferzone / Rückhalt von Stoffen genügend Interventionszeit bei Unfällen